




# МБАЛ "Д-р ИВАН СЕЛИМИНСКИ" АД

8800 Сливен, ул. "Христо Ботев" 1, Изпълнителен директор: 044/611 701  
Централа: 044/611 700, факс: 044/624 326, e-mail: mbal.sl@iradeum.com

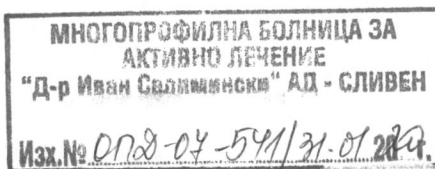

## РАЗЯСНЕНИЕ

### НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване и на основание чл. 180 от ЗОП Ви предоставяме следното разяснение по документацията за участие / В Количествено – стойностната сметка в част Отоплителна инсталация/ в процедурата по ЗОП с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи на част от сградния фонд на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД, находящ се в СО „Сливенски минерални бани”.

В Количествено – стойностната сметка в част Отоплителна инсталация:

Въпрос № 1: Позиция №1 – Монтаж на тръба с изолация в настилка. Уточнете размерът на тръбите.

**Отговор:** Размер на тръба - Метална тръба /черна/ с размер 1“.

Въпрос № 2: Позиция №2 – Монтаж на тръба с изолация окачена и в улеи. Уточнете размерът на тръбата.

**Отговор:** Размер на тръба- Метална тръба /черна/ с размер 1“.

Въпрос № 3: Позиция №3 – Доставка и монтаж на помпа комплект. Уточнете параметри на помпата.

**Отговор:** Технически параметри на комплект помпа:

- Максимален дебит ( Q макс ) = 3,0 м<sup>3</sup>/ч ( 50 л/мин)
- Напор ( Н ) = от 4 до 7 м
- Присъединителните размери на помпата са на 1“ женски, в комплект с холендър .
- Характеристики на изпомпваната течност : вода с температура в диапазона от 2 до + 95 градуса по Целзий. Максимално работно налягане: 10 bar ( 1000 kPa )
- Клас на защита: IP 44
- Клас на изолация: FV

Въпрос № 4: Позиция №4 – Монтаж на свързващи тръби към радиатори. Уточнете

видът и размерът на тръбите.

**Отговор:** Вид и размер на тръбите - тръба с алуминиева вложка ф16

Въпрос № 5: Позиция №5 – Монтаж на ел.табло и захранващ кабел за помпа.  
Уточнете видът на кабелът.

**Отговор:** Вид на кабела - ПВВ-МБ1 3x2.5mm<sup>2</sup>.

Въпрос №6: Позиция №7 – Доставка и монтаж на радиатори. Уточнете видът на радиаторите.

**Отговор:** Вид на радиаторите - панелни радиатори стоманени, с височина Н600мм. и дължина 600, 800, 1000мм.

Д-р Васислав Петров  
ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Информацията е заличена  
на осн. чл.36а, ал.3 от ЗОП